



NEONITE

ネオナイト定量投入機

ネオナイトフィーダー

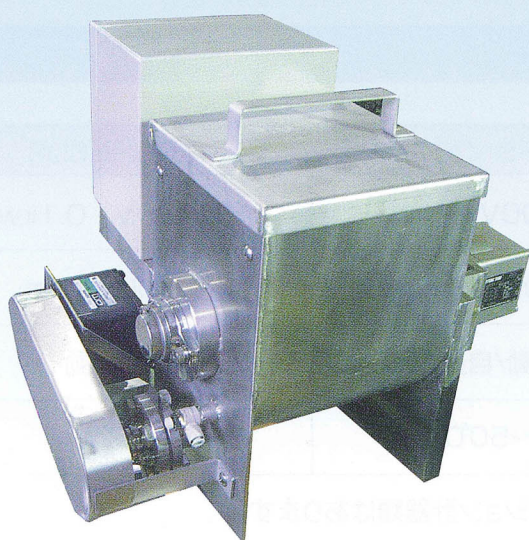

NFS-060S

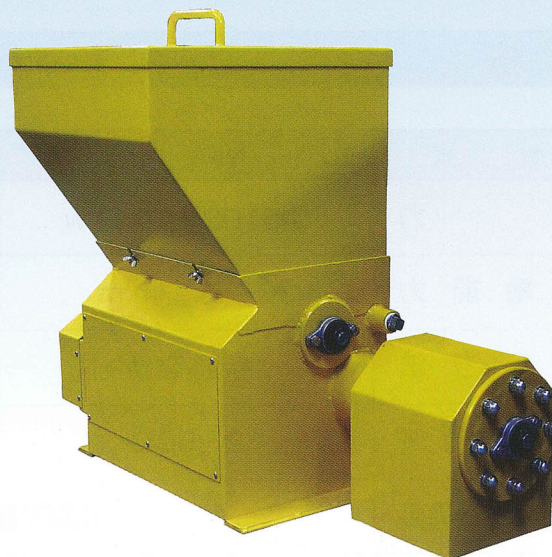


NFS-100

概要

ネオナイトフィーダーは無機系凝集剤ネオナイトの定量投入を行う装置です。ネオナイトフィーダーは仮設の排水処理プラント、造成工事の雨水処理等、さまざまな処理方法に使用することができます。又、タイマー、電極を追加することにより現場のニーズに合った制御が可能です。さらに、大量に使用する場合は大型サイロと組み合わせることによりネオナイトをフレコンバックで供給することが出来るので薬剤供給を簡素化できます。

フロー

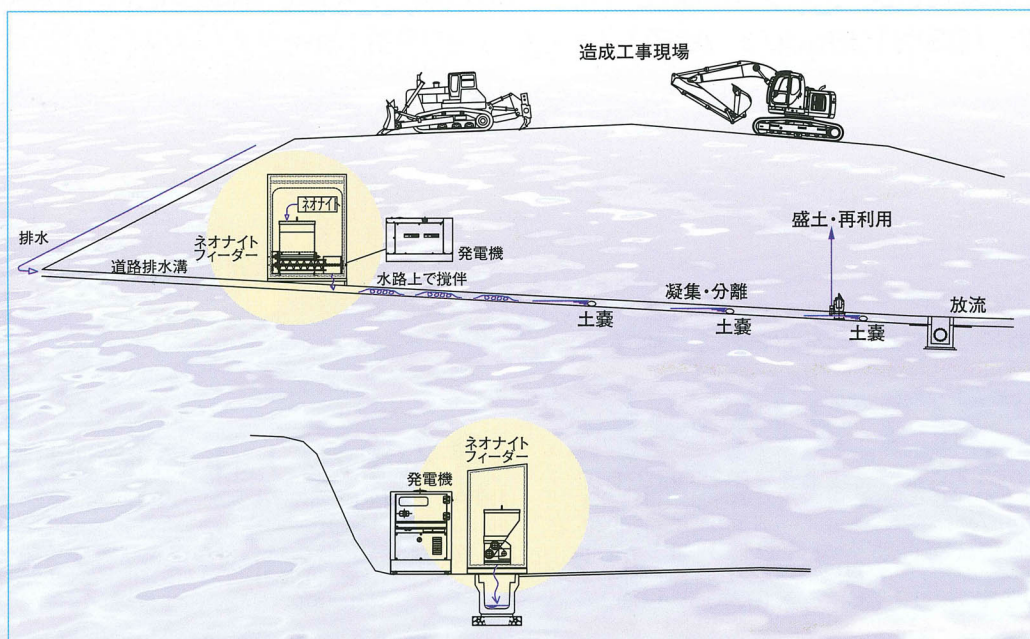

特 長

- イニシャルコストが安い。
- 雨水の流量に応じた薬剤の定量投入が可能。
- 仮設プラントに応用が可能。
- 移動・セットアップが簡単で短時間。
- 省電力・省スペース・軽量化を実現。
- ネオナイト以外には使用不可。

仕 様

型 式	NFS-100	NFS-300	NFS-060S
出 力	3相100V 0.2kw	3相100V 1kw	単相100V 0.1kw
供 給 能 力	0~1kg/mim	0~3000g/mim	0~600g/mim
運 転 方 法	手動/自動	手動/自動	手動/自動
使 用 温 度	2~50℃	2~50℃	2~50℃
処理水確認方法	目視で都度確認(オプション計器類はあります。)		
寸法 A×B×C (mm)	525×690×755	1200×600×1000	300×400
乾 燥 重 量	50kg	120kg	30kg(本体)

※用途、処理能力に応じた処理装置の設計・製造が可能です。また、寸法は予告なく変更することがあります。

試験データ(実績) ※水質汚濁防止法(SS値:150mg/ℓ以下・pH値:5.8~8.6)

- 河川改修工事濁水処理 (SS値1,632mg/ℓ・pH値9.7→SS値12mg/ℓ・pH値7.2)
- 造成時雨水処理 (SS値543mg/ℓ・pH値7.1→SS値23mg/ℓ・pH値7.9)
- 残土捨て場雨水処理 (SS値1,890mg/ℓ・pH値6.7→SS値35mg/ℓ・pH値7.6)
- 宅地造成工事濁水処理 (SS値2,865mg/ℓ・pH値8.1→SS値87mg/ℓ・pH値7.7)
- 仮設の排水処理工事濁水処理 (SS値213mg/ℓ・pH値7.9・NH値8mg/ℓ→SS値12mg/ℓ・pH値7.9・NH値1mg/ℓ)
- ヒ素汚染湧水処理 (SS値108mg/ℓ・As値1.38mg/ℓ→SS値12mg/ℓ・As値0.002mg/ℓ)



「しまね・ハツ・建設ブランド市場開拓事業対象」



本 社 /〒690-0026 島根県松江市富士見町1番地7
TEL.(0852)38-8025 FAX.(0852)37-2514
URL <http://www.neonite.jp>
E-mail n@neonite.jp



全国ネオナイト工法振興協会 推奨

ネオナイト工法の普及・研鑽を行い、地球環境保全に邁進しています。
JNA全国ネオナイト工法振興協会のロゴマークの三つの円は水・大気・土壌をイメージしています。
事 務 局 /〒690-0026 島根県松江市富士見町1番地7
TEL.(0852)38-8025 FAX.(0852)37-2514
URL <http://www.neonite.net>
E-mail jna@neonite.jp